




Trâmites para alterar a amperagem da habitação provincial

Para os moradores interessados em alterar a intensidade elétrica (ampères) da habitação provincial, apresente o formulário 「Requerimento para alteração da unidade de intensidade da corrente elétrica da habitação provincial [Documento 4]」 à Corporação pública *Jutaku Kyokyu Kousha*.

★O limite máximo de ampères permitido, varia de acordo com cada conjunto habitacional e cada bloco. Dependendo do conjunto habitacional, o ampères de um bloco pode variar com o outro. Informações sobre a amperagem máxima permitida, consulte a Corporação pública *Jutaku Kyokyu Kousha* de sua região.

Procedimento dos trâmites para alterar a amperagem da habitação provincial:

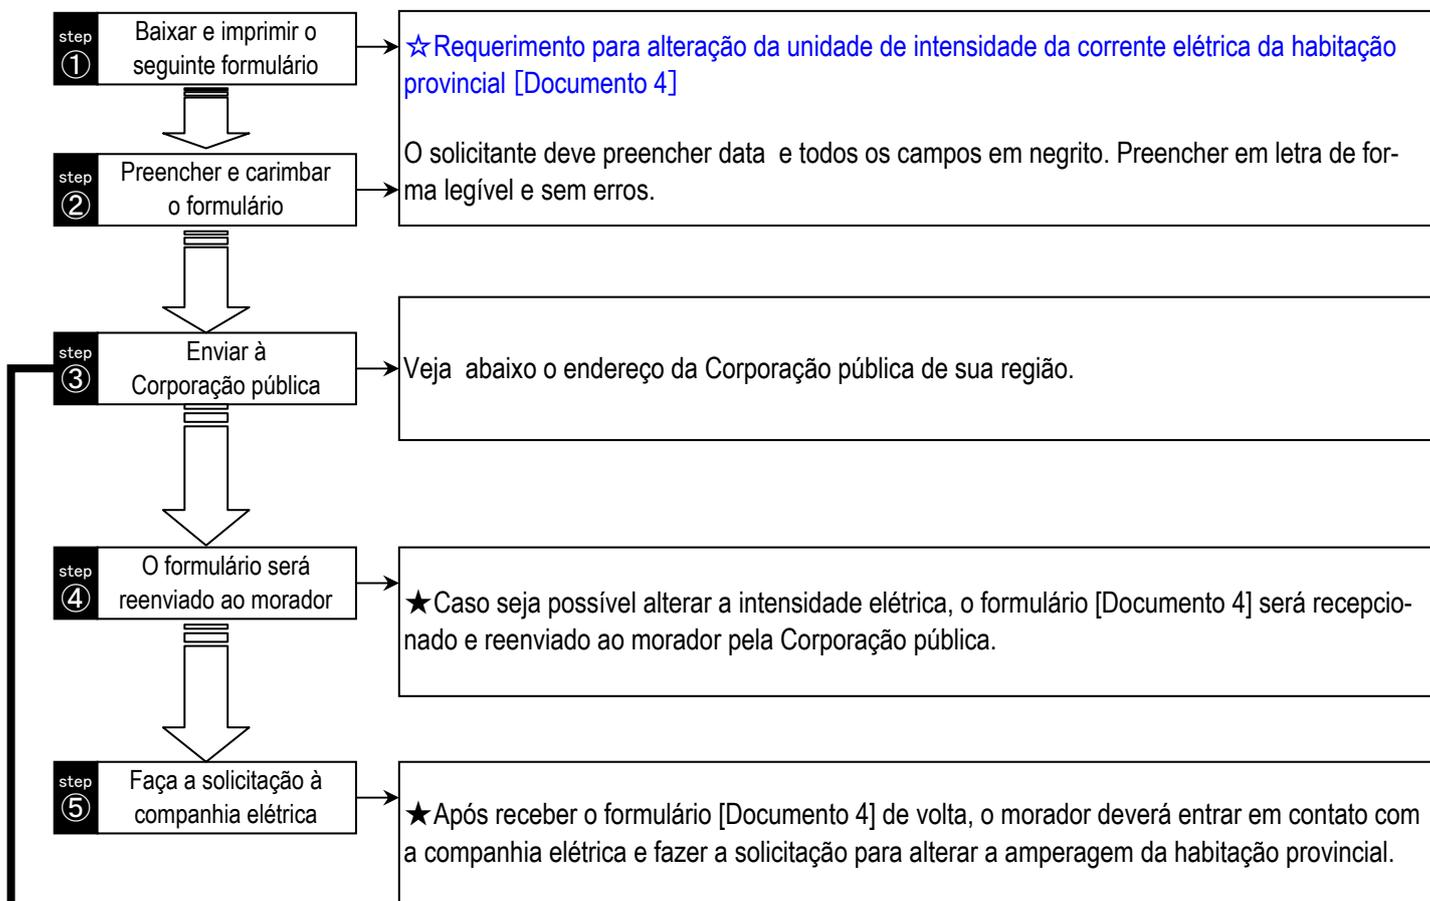

Envie os documentos à Corporação pública *Jutaku Kyokyu Kousha* de sua região

Seibu Shisho (Sucursal Oeste)	Jutaku Sabisu-ka (região central)	Tobu Shisho (Sucursal Leste)
〒 430 - 0929 Hamamatsu-shi Naka-ku Chuō 1 - 12 - 1 Ken Hamamatsu Sōgō Chōsha 9F	〒 420 - 0853 Shizuoka-shi Aoi-ku Ōte-machi 9 - 18 Shizuoka Chuō Bldg. 9F	〒 410 - 0055 Numazu-shi Takashima Hon-chō 1 - 3 Ken Tōbu Sōgō Chōsha Honkan 2F
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha Seibu Shisho	Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha Jutaku Sabisu-ka	Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha Tobu Shisho

